DAIKEN

1011874HA5903

24時間換気システム〈エアスマート〉専用部材

品　名
寒冷地・薄壁用フード11型150φ

形　名
SB0540

色形名
−K10 (シルバー)
−K11 (ホワイト)
−K14 (カームブラック)
−K15 (ブラウン)

取付・取扱説明書

このフードは、接続パイプφ150対応の換気扇を取付け、給気・排気をする場合に屋外側に取付けて使用するものです。
■この製品の性能、機能を十分発揮させ、また安全を確保するために、正しい取付けが必要です。
■取付けを始める前に説明書をよくお読みになり、正しく安全に取付けてください。
■取付けは工事店さまが実施してください。
■接続ダクトは市販品のVU管、VP管(6番管・呼び径φ150)または鋼板管(内径φ150)のいずれかをご用意ください。

取付け終了後は、必ずこの説明書をお客さまにお渡しください。

ご使用の前に説明書をよくお読みになり、正しく安全にお使いください。
なお、お読みになった後は、お使いになるかたがいつでも見られるところに保管してください。

この製品は日本国内用ですので日本国外では使用できず、またアフターサービスもできません。
This appliance is designed for use in Japan only and can not be used in any other country. No servicing is available outside of Japan.

安全のために必ず守ること

誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を次の表示で区分して説明しています。

⚠警告　誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷などに結びつく可能性があるもの

禁　止	●**常時振動したり、振動しやすい場所には取付けない** （落下によりけがをするおそれがあります）
指示に従い必ず行う	●**本体の取付けは、十分強度のあるところを選んで確実に行う** （落下によりけがをするおそれがあります）

⚠注意　誤った取扱いをしたときに、傷害または家屋・家財などの損害に結びつくもの

指示に従い必ず行う	●**取付けやお手入れの際は、手袋を着用する** （着用しないとけがをするおそれがあります）

取付け前のお願い

●使用環境が− 30℃〜 50℃の範囲になる場所で使用してください。
●この製品は汚染ガス耐力（酸、薬品、温泉害等）を持たせたものではありません。下記のような場所での使用は腐食が急激に進み、寿命が著しく低下するおそれがありますので特にこまめな点検・清掃および早めのお手入れが必要です。
　・化学工場、パルプ工場等の構内およびその周辺地域　　・工場、学校等の実験室などで化学薬品を使用する場所
　・温泉地域やプール、下水の排気などの用途　　・その他、腐食性物質、腐食性ガスの発生する場所
●点検・清掃が容易にできるところへ取付けてください。
●ダクトには、雨水の浸入を防ぐため、屋外へ向けて下りこう配をつけてください。(排気ダクト : 1/100 以上、給気ダクト : 1/30 以上)
●有機溶剤や酸・アルカリ洗剤が直接触れると塗装のはく離や製品各部の変色、発錆の原因となります。
必ず下記の方法にて取付けてください。
　・タイル仕上げの外壁…必ずタイルの酸洗い後に外壁部材を取付けてください。
　・吹付塗装仕上げの外壁…必ず吹付塗装後に外壁部材を取付けてください。
製品取付け後、酸洗いや吹付塗装を実施する場合は、有機溶剤などが製品に触れないように必ず養生をしてください。
また、養生をはずした後には、必ず製品を水洗いしてください。

外形寸法図

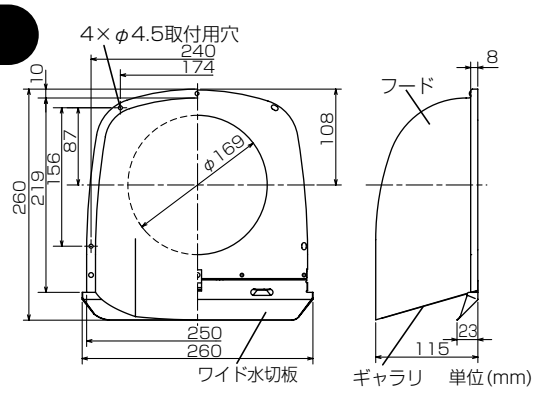

適用パイプ径と付属部品

適用パイプ径	付属部品
φ150	ブチルゴム …1本 木ねじ ……4本 ワッシャー …4個

取付方法

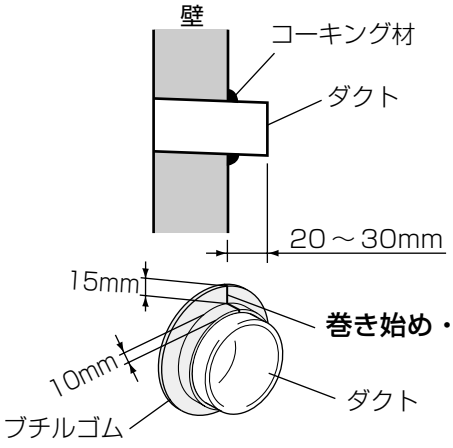

ダクトの取付け

1. ダクトを外壁より必ず 20 ～ 30mm 程度突出させる。
2. 外壁より出たダクトと壁穴とのすき間に市販のコーキング材で防水処理を施す。

ブチルゴムの巻き付け

ダクトと外壁面へ同梱のブチルゴムをダクト側に 10mm、壁側に 15mm になるようにL 字形に巻き付ける。

- 巻き付けは必ず上部から巻き始めてください。
- ブチルゴムの端面どうしが合うように巻き付けてください。

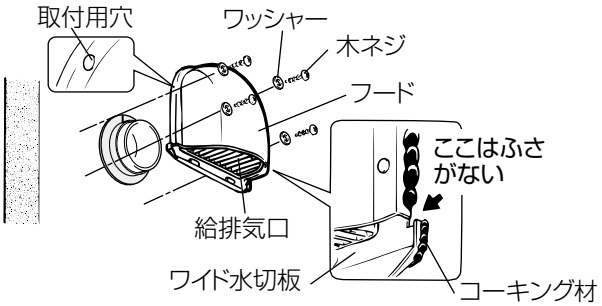

フードの取付け

1. 給排気口が下側になるようにして、外壁面から突出したダクトに差し込む。
2. 同梱の木ネジ、ワッシャーにて締め付け固定する。(4 か所)
3. フードの全周と壁面とのすき間に市販のコーキング材で防水処理を施す。
   - 図のようにワイド水切板の上部をコーキング材でふさがないでください。

〈強度の確保ができない外壁に取付ける場合〉

1. 左記の寸法を参照してあらかじめ外壁にφ4.8、深さ45mmの穴を4か所あけ、市販のカールプラグ(＃8)を挿入する。
   - 壁穴のセンターに対してカールプラグの挿入位置がずれないようにしてください。
2. 給排気口が下側になるようにして、外壁面から突出したダクトに差し込む。
3. 市販のステンレス製木ネジ、ワッシャーにて締め付け固定する。(4 か所)
4. フードの全周と壁面とのすき間に市販のコーキング材で防水処理を施す。
   - 図のようにワイド水切板の上部をコーキング材でふさがないでください。

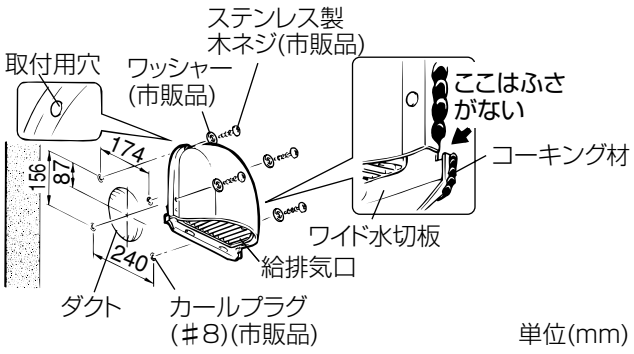

単位(mm)

お手入れ

安全にご使用いただくために、必ず定期的な点検・清掃を行ってください。

点検項目

- 製品の取付け状態は正常であるか?
- シール材、コーキング材に亀裂など、劣化していないか?
- ネジ類に緩みなどないか?
- 製品各部にサビや塗装の浮きなどがないか?

※点検の結果、異常が見つかった場合は、修理・部品(製品)の交換をお買い上げの工事店に依頼してください。

清　掃

■塩害地区・重塩害地区の設置環境では、付着した塩分などを除去するため定期的に水洗いをしてください。塩分や黄砂などの汚れをそのままにしておきますとサビの発生原因となります。

※清掃・修理などの際には、シンナー・アルコール・その他化学薬品(酸・アルカリ洗剤)などの溶剤等を使用しないでください。腐食や変色・変質などの原因になります。

Daiken 大建工業株式会社

本社：〒530-8210　大阪市北区堂島1丁目6番20号　堂島アバンザ22F

お問い合わせ
建築音響部　サウンドセンター
（東京）電話（03）6271-7785（岡山）電話（086）262-0198